


Commune de Soyhières



Votation crédit d'investissement – Soyhières, le 25 août 2026





1. Réseau d'eau de Soyhières

2. Historique


3. Projet de votation

4. Financement

5. Planning

6. Question





Réseau d'eau de Soyhières

Alimentation du réseau


- Source de la Doux
- Alimentation depuis Delémont


Infrastructures communales

- 9.5 km de conduite
- Station de la Doux (traitement et pompage)

Volume d'eau

- La commune de Soyhières consomme en moyenne 120 m³/jour
- Débit minimum de la ressource : 1'800 m³/jour

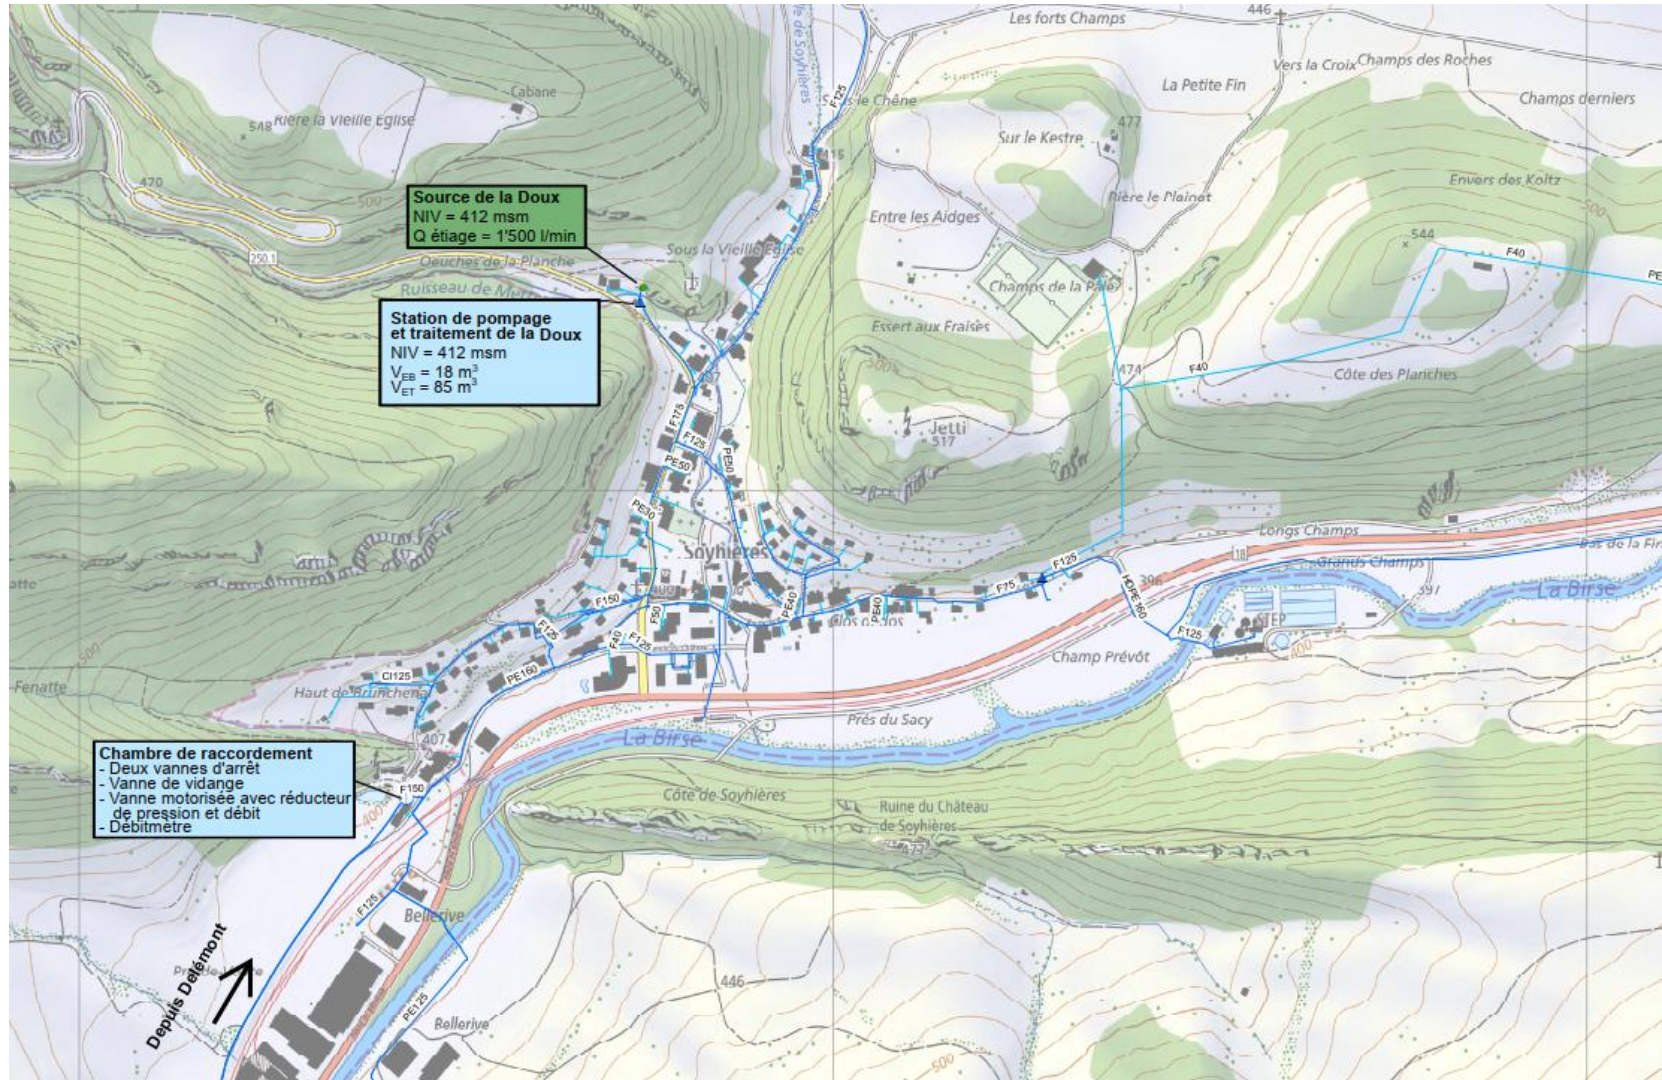



Enjeux du réseau de Soyhières

Station de traitement

- Système de traitement vieillissant, station en fin de vie
- Type de traitement limitant
- Non-conformité (Rapport du SCAV)
- Rénovation générale de la station absolument nécessaire


Pas de réservoir

- Pas de réserve d'alimentation
- Pas de réserve incendie
- Pas d'optimisation du pompage

Conséquence

Malgré un volume suffisant de la source, environ 25% de l'eau doit être acheté aux SID.





1. Réseau d'eau de Soyhières

2. Historique


3. Projet de votation

4. Financement

5. Planning


6. Question





Historique





1. Réseau d'eau de Soyhières

2. Historique


3. Projet de votation

4. Financement

5. Planning

6. Question





Projet eau potable

Projet initial présenté

- Rénovation de la station de traitement
- Nouveau réservoir
- Extension de réseau



Projet soumis à la votation

- Rénovation de la station de traitement ●
- Nouveau réservoir ● → Reporté
- Extension de réseau ●




Projet eau potable

De nouveaux investissements ont été engagés, entraînant une redéfinition des priorités et de l'allocation des ressources.



Analyse financière

Une analyse financière globale, intégrant l'ensemble des investissements du service des eaux, montre que la réalisation du réservoir, cumulée aux autres projets, est impossible à ce jour par rapport à l'investissement à consentir.



Projet : 1.1 Rénovation de la station de traitement

Nouveau type de traitement


- Mise en place d'un système d'ultrafiltration
- Traitement de l'eau malgré une turbidité trop élevée


Augmentation de la capacité de traitement

- Optimisation des volumes de la ressource
- Sécurisation en cas de forte consommation
- Réserver l'espace pour une extension future.

Mise en conformité

- Garantir la santé de la population
- Répondre aux normes en vigueur.

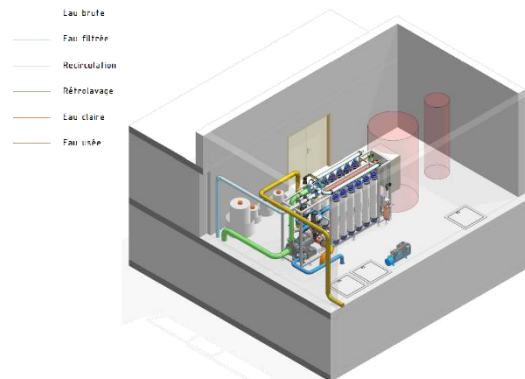





Projet : 1.2 Bouclage du réseau

Bouclage

- Maintenance facilitée
- Distribution assurée lors d'interventions sur le réseau
- Et surtout une défense incendie renforcée

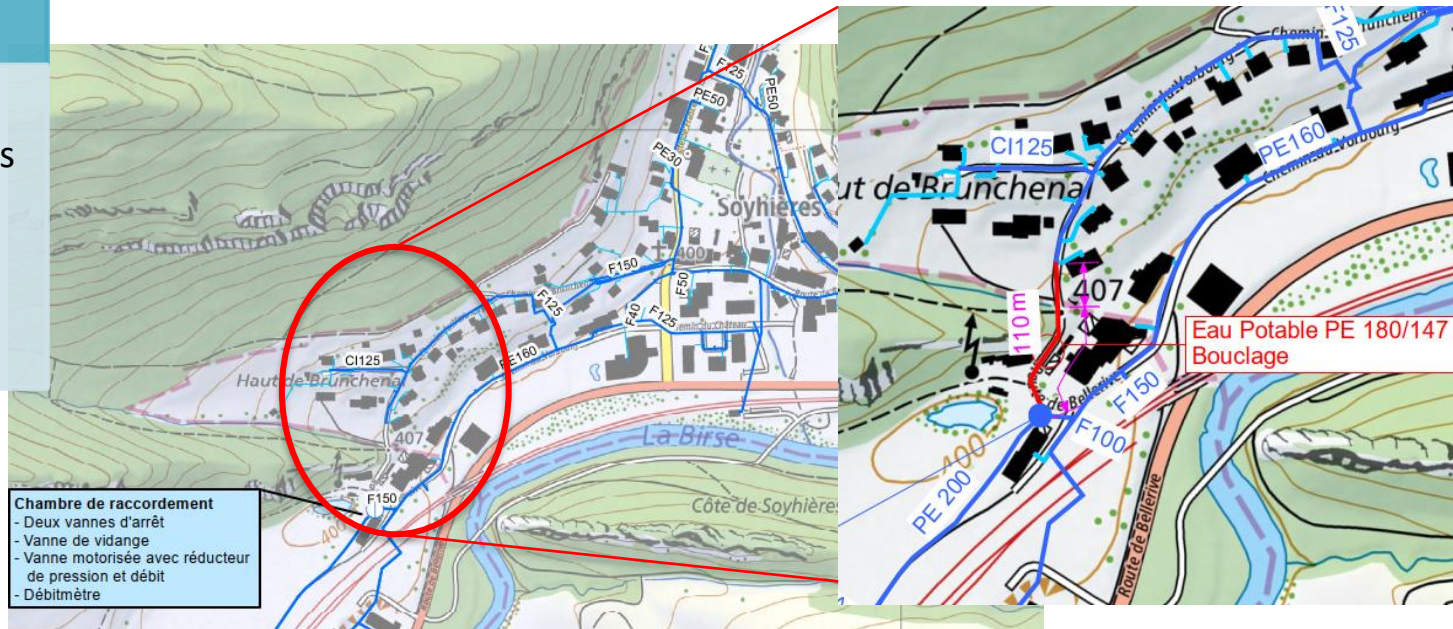





Projet : 2. Mise à jour du système Ritop

Informatique

- Système obsolète
- Nécessaire au bon fonctionnement des installations

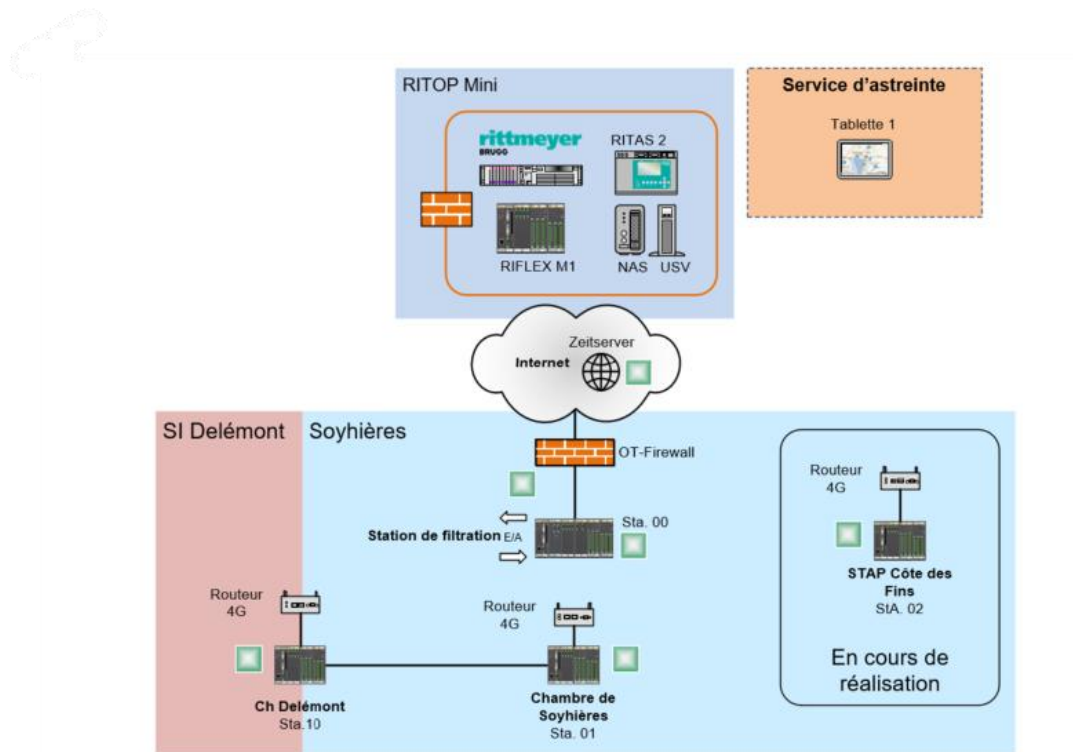



1. Réseau d'eau de Soyhières

2. Historique


3. Projet de votation

4. Financement

5. Planning

6. Question






Financement crédit cadre

Récapitulatif des coûts	TTC
1. Travaux sur les installations et réseau	
1.1 Rénovation de la station de traitement	825'000.-
1.2 Bouclage	155'000.-
Total 1	980'000.-
2. Mise à jour du système Ritop	40'000.-
Total du crédit d'investissement	1'020'000.-

Subvention probable ECA pour les conduites uniquement
Des demandes seront faites à diverses fondations tel que Patenschaft et autres → Se prononceront uniquement sur crédit voté



1. Réseau d'eau de Soyhières

2. Historique


3. Projet de votation

4. Financement

5. Planning


6. Question





Planning intentionnel

Étapes pour la suite du projet	Date prévue
Information à la population	Décembre 2024
Votation de crédit pour l'ensemble du projet	Été 2026
Démarrage du projet et des procédures	2 ^{ème} semestre 2026
Début de réalisation des travaux	Avril/mai 2027
Fin de réalisation des travaux	Fin 2027



1. Réseau d'eau de Soyhières

2. Historique


3. Projet de votation


4. Financement

5. Planning

6. Question







Porrentruy · Delémont · La Chaux-de-Fonds · Bienne · Prêles · Neuchâtel · Marly ·
Broc · Payerne · Yverdon-les-Bains · Aclens · Lavey-les-Bains · Martigny · Sierre



RWB Jura SA
Rue de la Chaux 9
2800 Delémont

T +41 58 220 38 60
delemont@rwb.ch
www.rwb.ch